


Устройство переключающее
DN 25 P 87,7 t 300 °C

ЦКБ P96802-025



- ☐ **Назначение** – для управления главным предохранительным клапаном ЦКБ P9503-450, -01.
- ☐ **Условия эксплуатации** – климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
- ☐ **Классификационное обозначение** – 2НЗ по НП-001-97.
- ☐ **Классификация арматуры** – 2ВША по НП-068-05.
- ☐ **Категория сейсмостойкости** – I по НП-031-01.
- ☐ **Рабочая среда** – насыщенный пар, пароводяная смесь, вода на линии насыщения.
- ☐ **Температура расчётная t** – 300 °C.
- ☐ **Давление расчётное P** – 8,6 МПа (87,7 кгс/см²).
- ☐ **Диаметр номинальный DN, вход/выход** – 25/25.
- ☐ **Направление подачи рабочей среды** – на и под золотник по стрелке на корпусе.
- ☐ **Установочное положение** – вертикальное, приводом вверх.
- ☐ **Управление** – от электромагнитного привода.

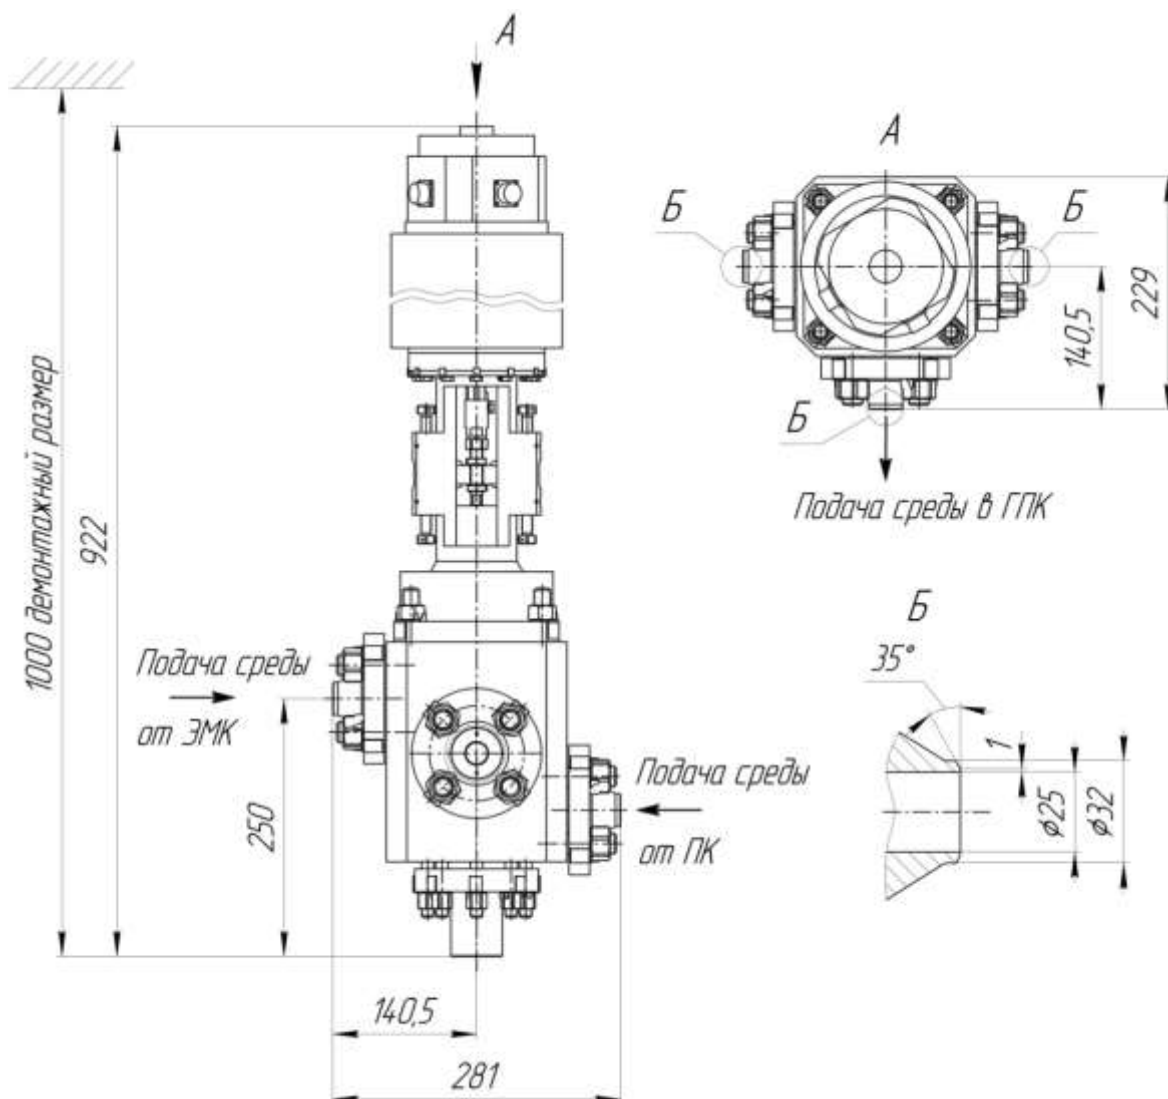

ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

- ☐ **Уплотнение в затворе** – металл по металлу.
- ☐ **Допустимые утечки в затворе, не более:**
 - по воздуху – класс С1 по ГОСТ 9544-2005;
 - по конденсату – 420 см³/мин.
- ☐ **Уплотнение по штоку** – сильфонное.
- ☐ **Коэффициент сопротивления ξ** – не более 7,5.
- ☐ **Присоединение к трубопроводу** – фланцевое с ответными фланцами под приварку.
Тип разделки 1-23 (С-23) по ПНАЭ Г-7-009-89.
Стыкуемая труба $D_n \times S$ – 32 x 3,5 мм.
Диаметр расточки d_p под приварку к трубопроводу – 25 мм.
- ☐ **Материал корпуса/фланца** – сталь 08X18H10T/ сталь 08X18H10T.
- ☐ **Масса** – не более 97,5 кг.
- ☐ **Изготовление и поставка** – по ТУ 3742-280-34390194-2010.